
# AC2212

## Монитор безопасности AS-интерфейс

Insulation Monitoring Device

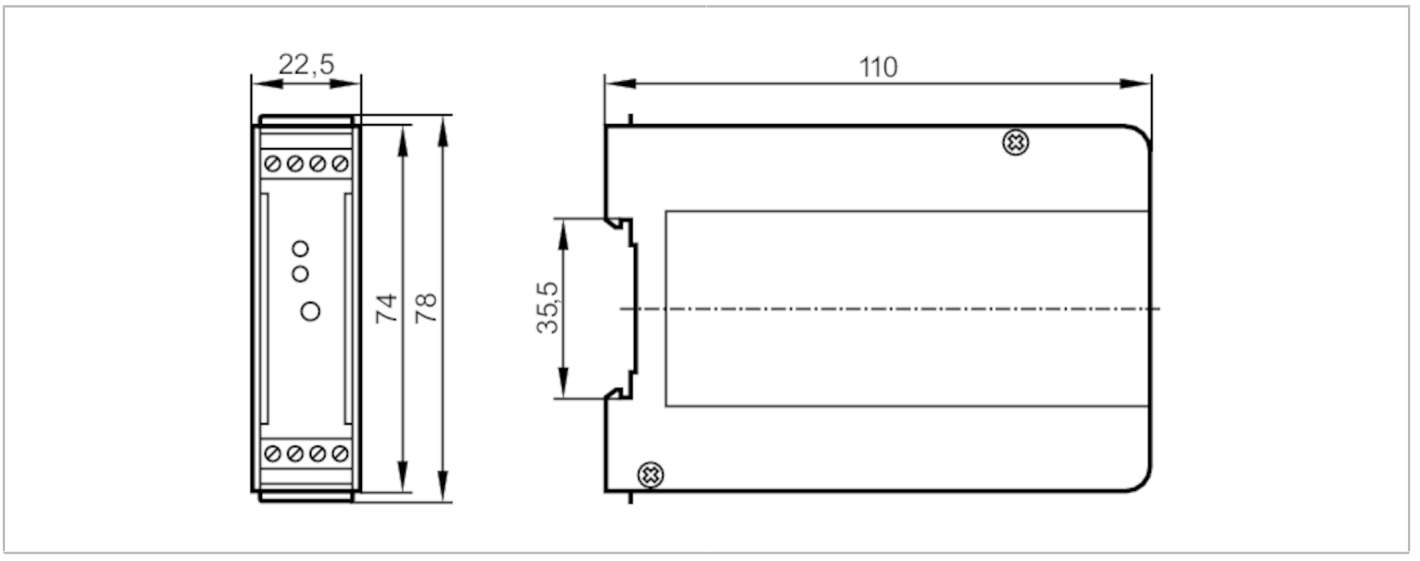


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Приложение** | | | |
| Применение | | определение несимметричных и симметричных ошибок изоляции; insulation monitoring in unearthed AS-i and 24 V DC systems (IT system) | |
| **Электронные данные** | | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 26.5...31.6 DC | |
| Номинальное напряжение DC | [V] | 21...36 | |
| Общее потребление тока из AS-i | [mA] | 40 | |
| **Выходы** | | | |
| Нагрузка на контакты | | 1A AC/DC | |
| **Условия эксплуатации** | | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...60 | |
| Температура хранения | [°C] | -40...70 | |
| Степень защиты | | IP 20 | |
| **Испытания / одобрения** | | | |
| ЭМС | | EN 61557-8 | (1997) |
| | | EN 61326/A2 | (2001) |
| MTTF | [годы] | 190 | |
| **AS-i классификация** | | | |
| AS-i сертификат | | 19901 | |
| **Механические данные** | | | |
| Вес | [g] | 201.5 | |
| Корпус | | Монтаж на DIN-рейке и панели | |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | | |
| Дисплей | | режим работы | светодиод, зелёный |
| | | Функция | светодиод, жёлтый |

# AC2212

## Монитор безопасности AS-интерфейс

**Insulation Monitoring Device**

### Примечания

| | |
|---|---|
| Примечания | Aktives symmetrisches und passives Messverfahren. |
| | 2 Meldekontakte |
| | Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus. |
| | Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus. |
| | Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt. |
| Упаковочная величина | 1 шт. |

### электрическое подключение

#### Соединение

