ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

SNI 07S- 4- D

Габаритный чертеж


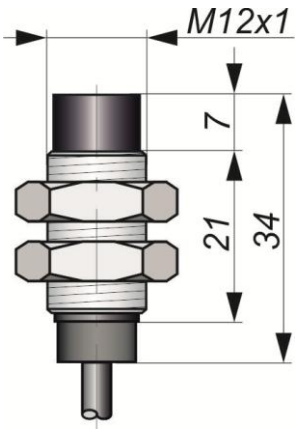


Схема подключения

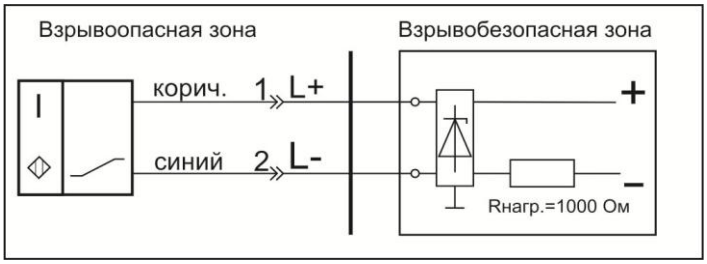

Технические характеристики SNI 07S- 4- S

Типоразмер, мм	M12x1
Способ установки в металл	Выносной
Номинальное расстояние действия , Sn, мм	4
Эффективное расстояние действия, Sr, мм, ≤0.9Sn	3,6
Рабочее расстояние действия, Sa, мм, 0≤Sa≤0.81Sn	3,2
Гистерезис, %	<15
Диапазон питающих напряжений, В	7,7-9
Номинальное напряжение питания, В	8,2
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Выходной сигнал на включение, мА, не менее	1,8
Выходной сигнал на отключение, мА, не более	1,5
Входное сопротивление согласующего усилителя, Ом	500...1000
Номинальное входное сопротивление согласующего усилителя, Ом	1000
Сопротивление линии связи между датчиком и нагрузкой, Ом, не более	50
Собственная емкость датчика, нФ, не более	30
Максимальная частота циклов оперирования, Гц	600
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 2х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 67
Температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Д16Т
Масса, г., не более	-

24.10.2016

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись:_____.

Сертификат соответствия
№ ТС RU C-RU.AB24.B.02463
Серия RU № 0294148

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: skbind@mail.ru Internet: www.skbind.ru